



Veröffentlichung nach § 17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV

Höchstentnahmelast und Bezug aus vorgelagerter Netzebene MS (TEN) - Geschäftsjahr 2010 (1. Halbjahr)

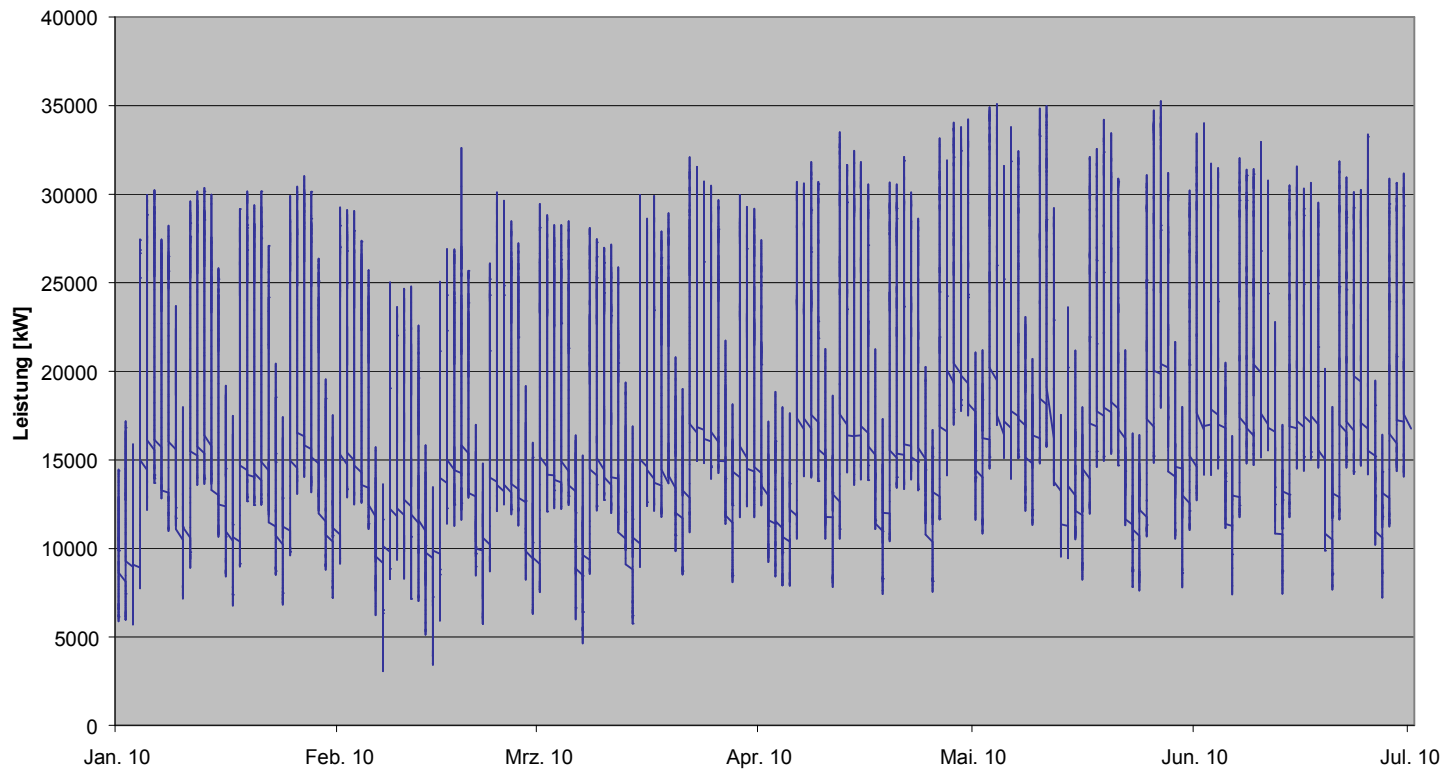

Die Daten basieren auf Lastganglinien, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnung, Auffüllen von Lücken ...). Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.

Höchstentnahmelast und Bezug aus vorgelagerter Netzebene MS (TEN) - Geschäftsjahr 2010 (2. Halbjahr)

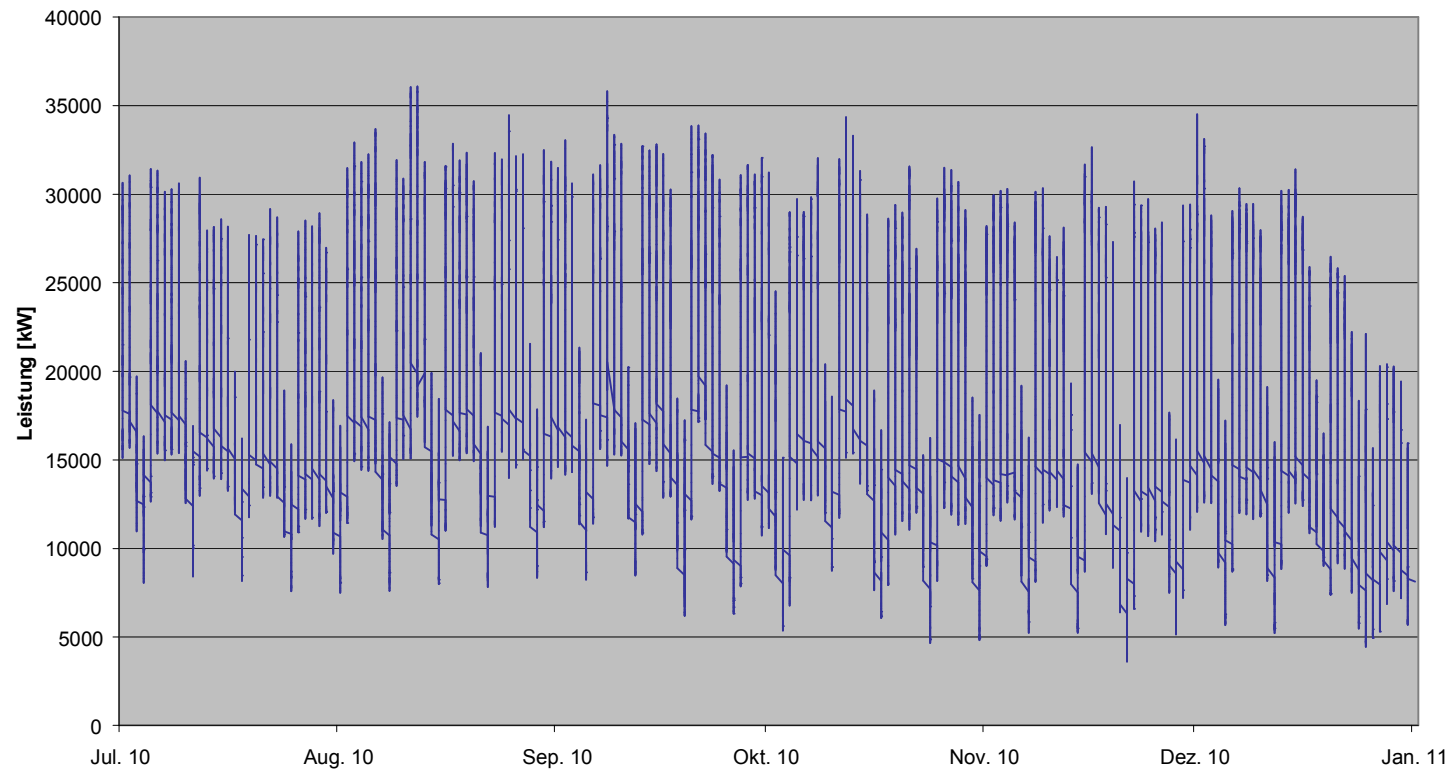

Die Daten basieren auf Lastganglinien, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnung, Auffüllen von Lücken ...). Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.